


Фасад шкафа ШКБСО-ЮПТП исп.1

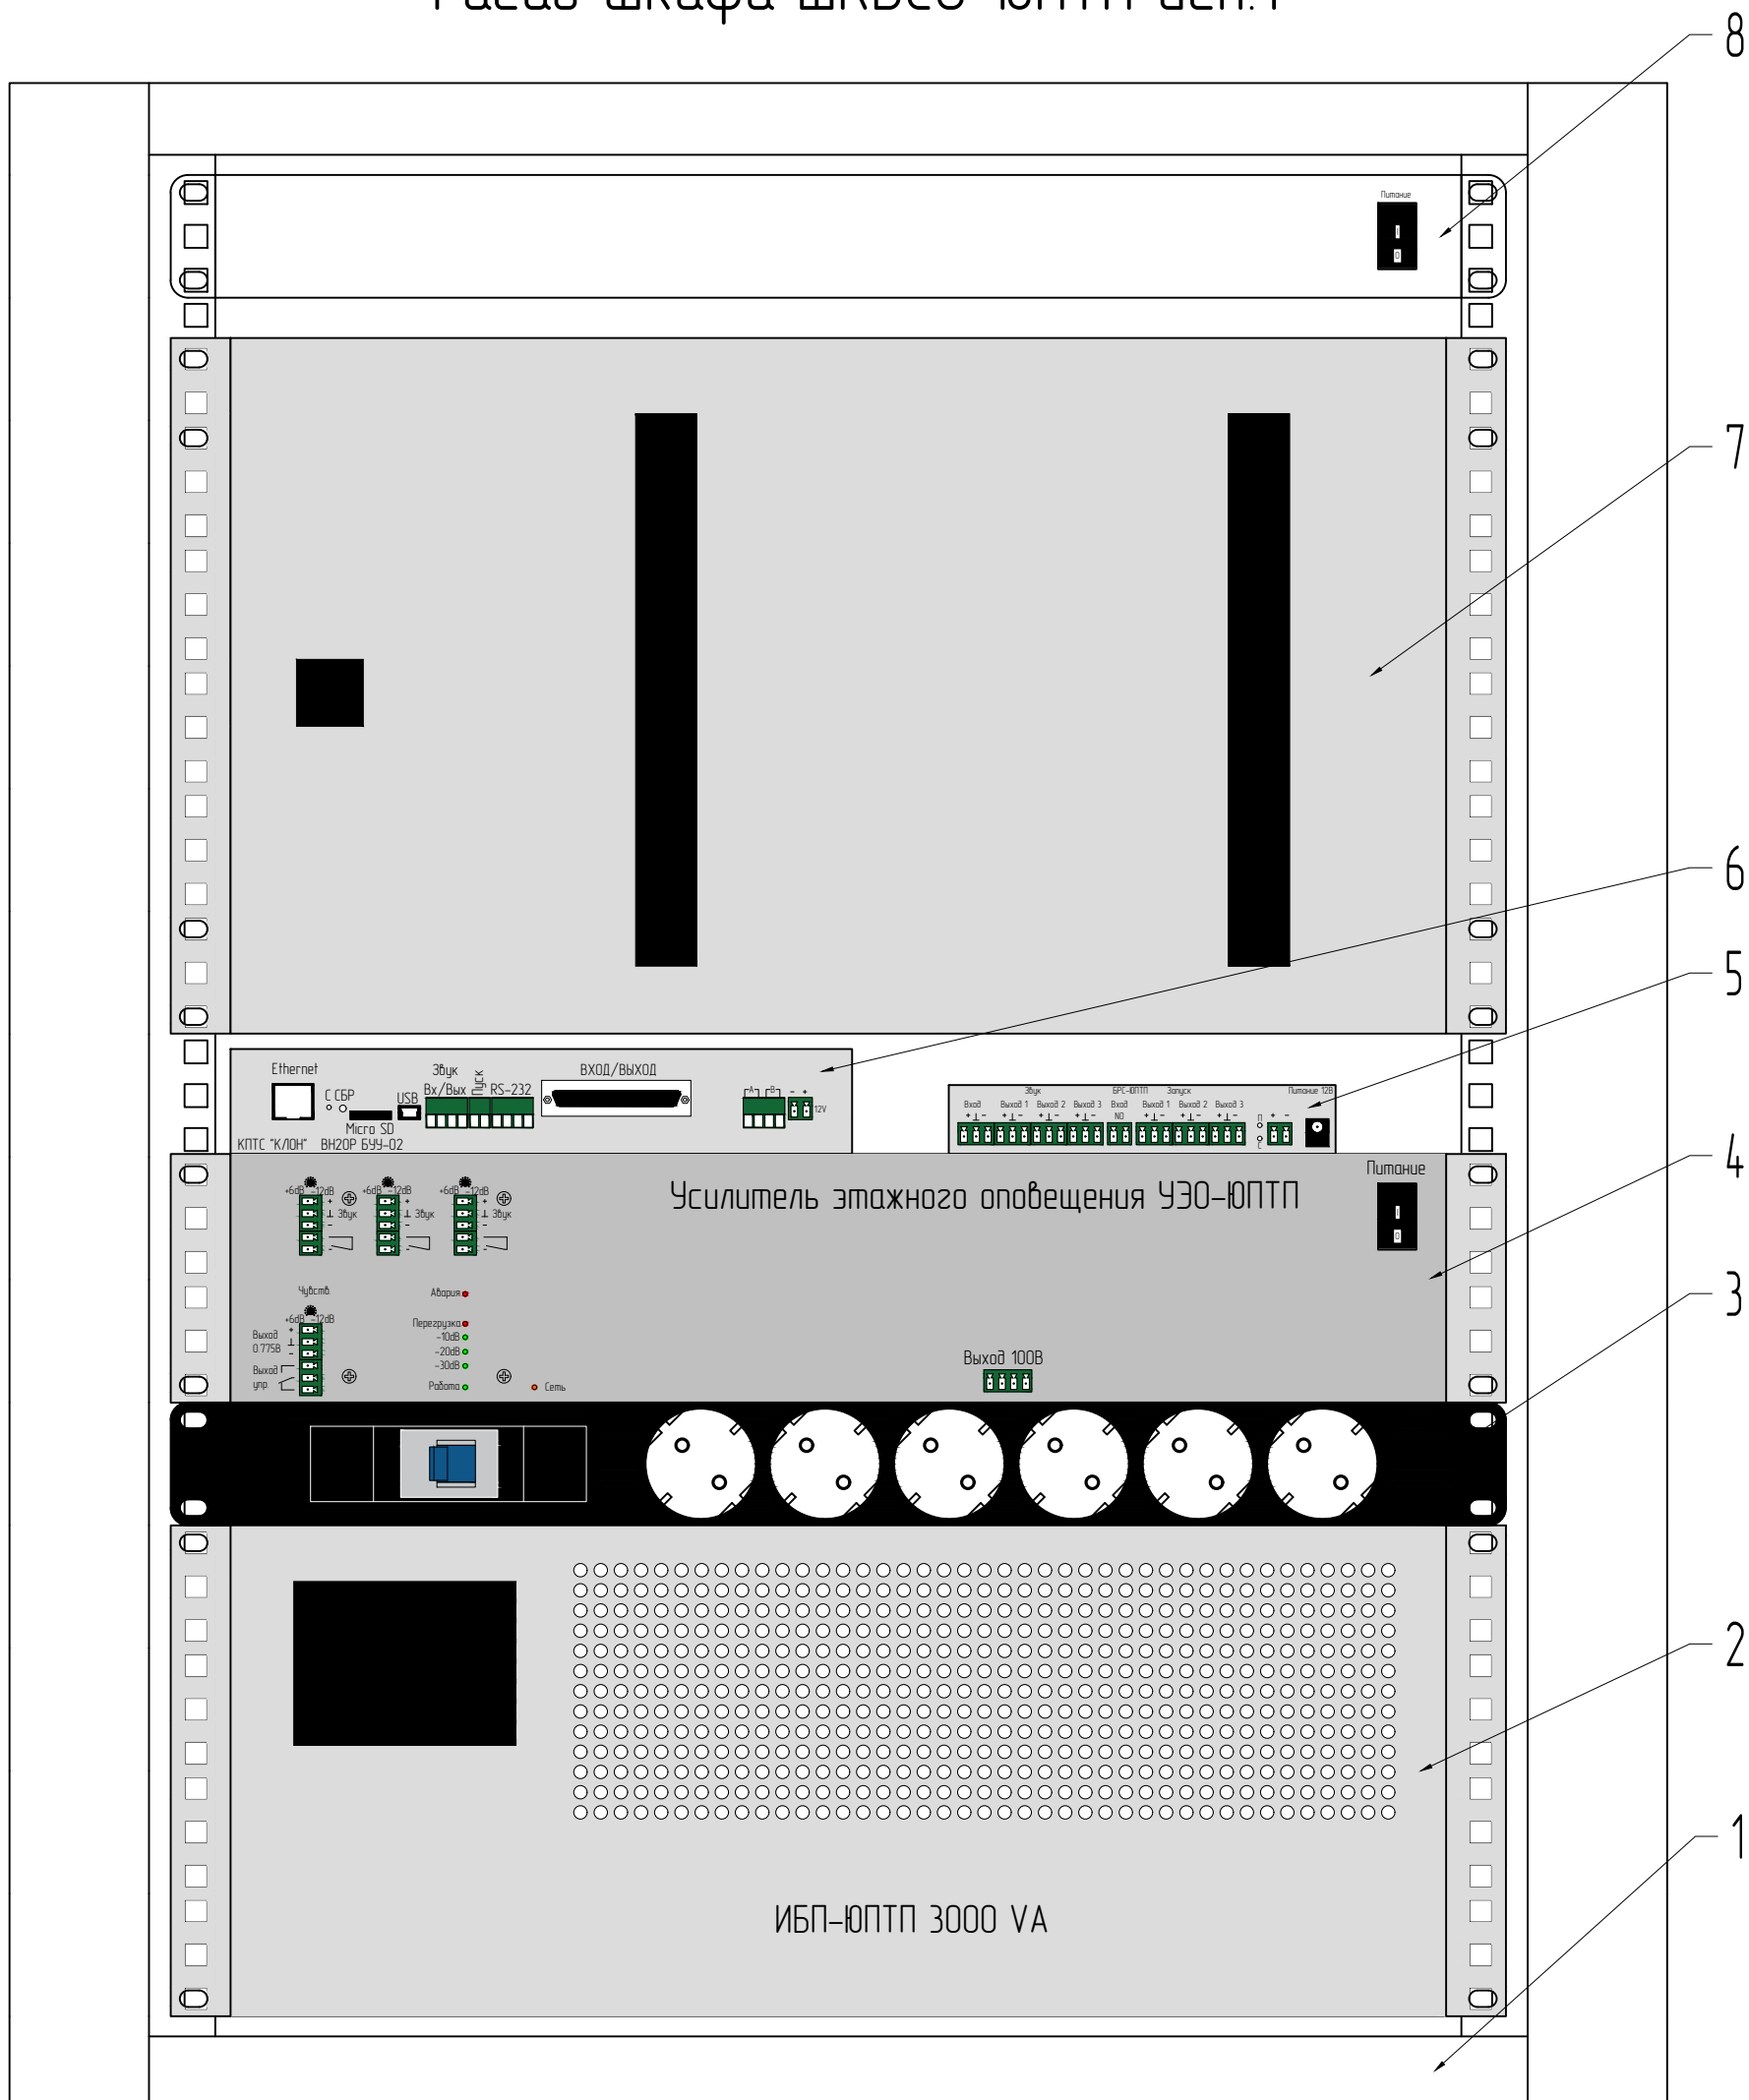

- 1) Шкаф настенный 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 3000VA);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Усилитель этажного оповещения на 500/800Вт (УЭО-ЮПТП);
- 5) *Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП);
- 6) Блок сопряжения КПТС "КЛОН" ВН20Р БУУ-02;
- 7) Объектовая станция "БСМС-VT";
- 8) Вентиляторный модуль с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

Примечания:

- Применяется при наличии на объекте оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг";
- Модуль БСМС-VT подключается к оборудованию ПАК "Стрелец-Мониторинг" 2-х проводной линией связи через интерфейс S2;
- Модуль вентиляторный крепится к крышке шкафа;
- *Применяется при наличии на объекте системы СОУЭ.