


Фасад шкафа ШКСО-ЮПТП исп.2

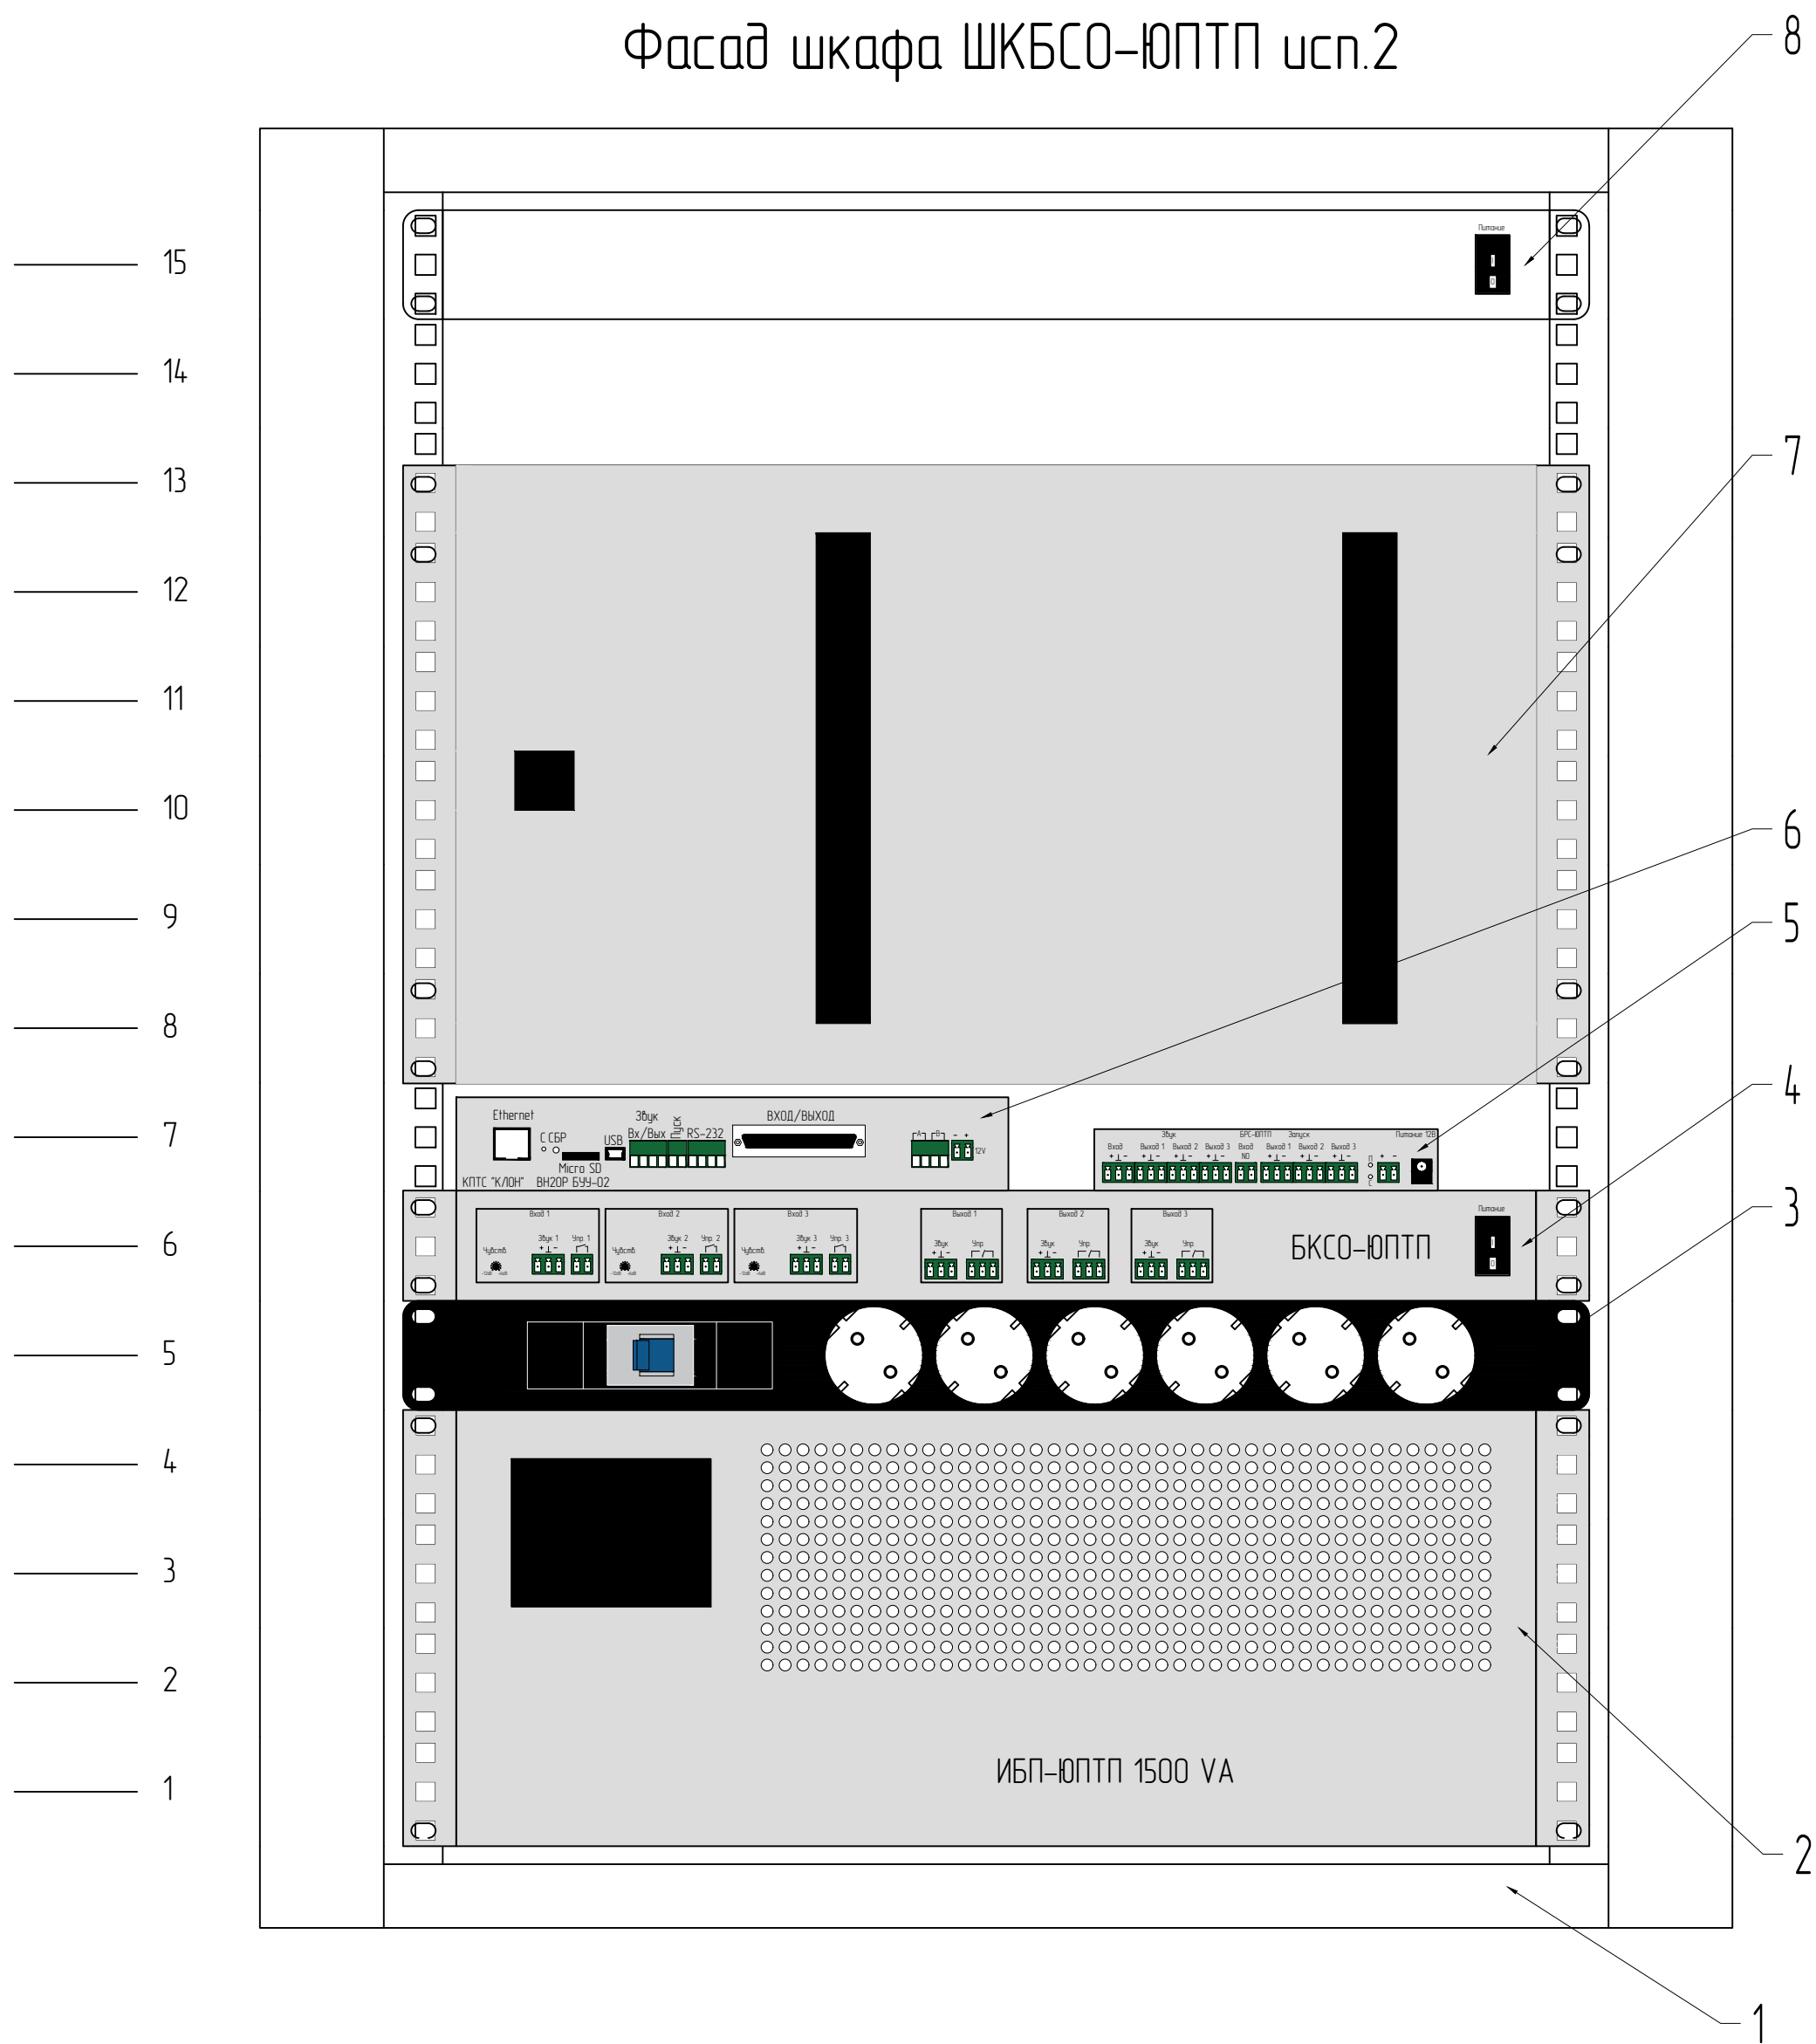

- 1) Шкаф настенный 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 1500ВА);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Блок коммутации сигналов оповещения (БКСО-ЮПТП);
- 5) *Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП);
- 6) Блок сопряжения КПТС "КЛОН" ВН20Р БУУ-02;
- 7) Объектовая станция "БСМС-VT";
- 8) Вентиляторный модуль с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

Примечания:

- *БРС-ЮПТП применяется при наличии на объекте более 2х, не коммутированных между собой, стоек СОУЭ (не ниже 3-го типа);
- Применяется при наличии на объекте оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг";
- Модуль БСМС-VT подключается к оборудованию ПАК "Стрелец-Мониторинг" 2-х проводной линией связи через интерфейс S2;
- Модуль вентиляторный крепится к крышке шкафа.