


# Фасад шкафа ШКБСО-ЮПТП исп.3

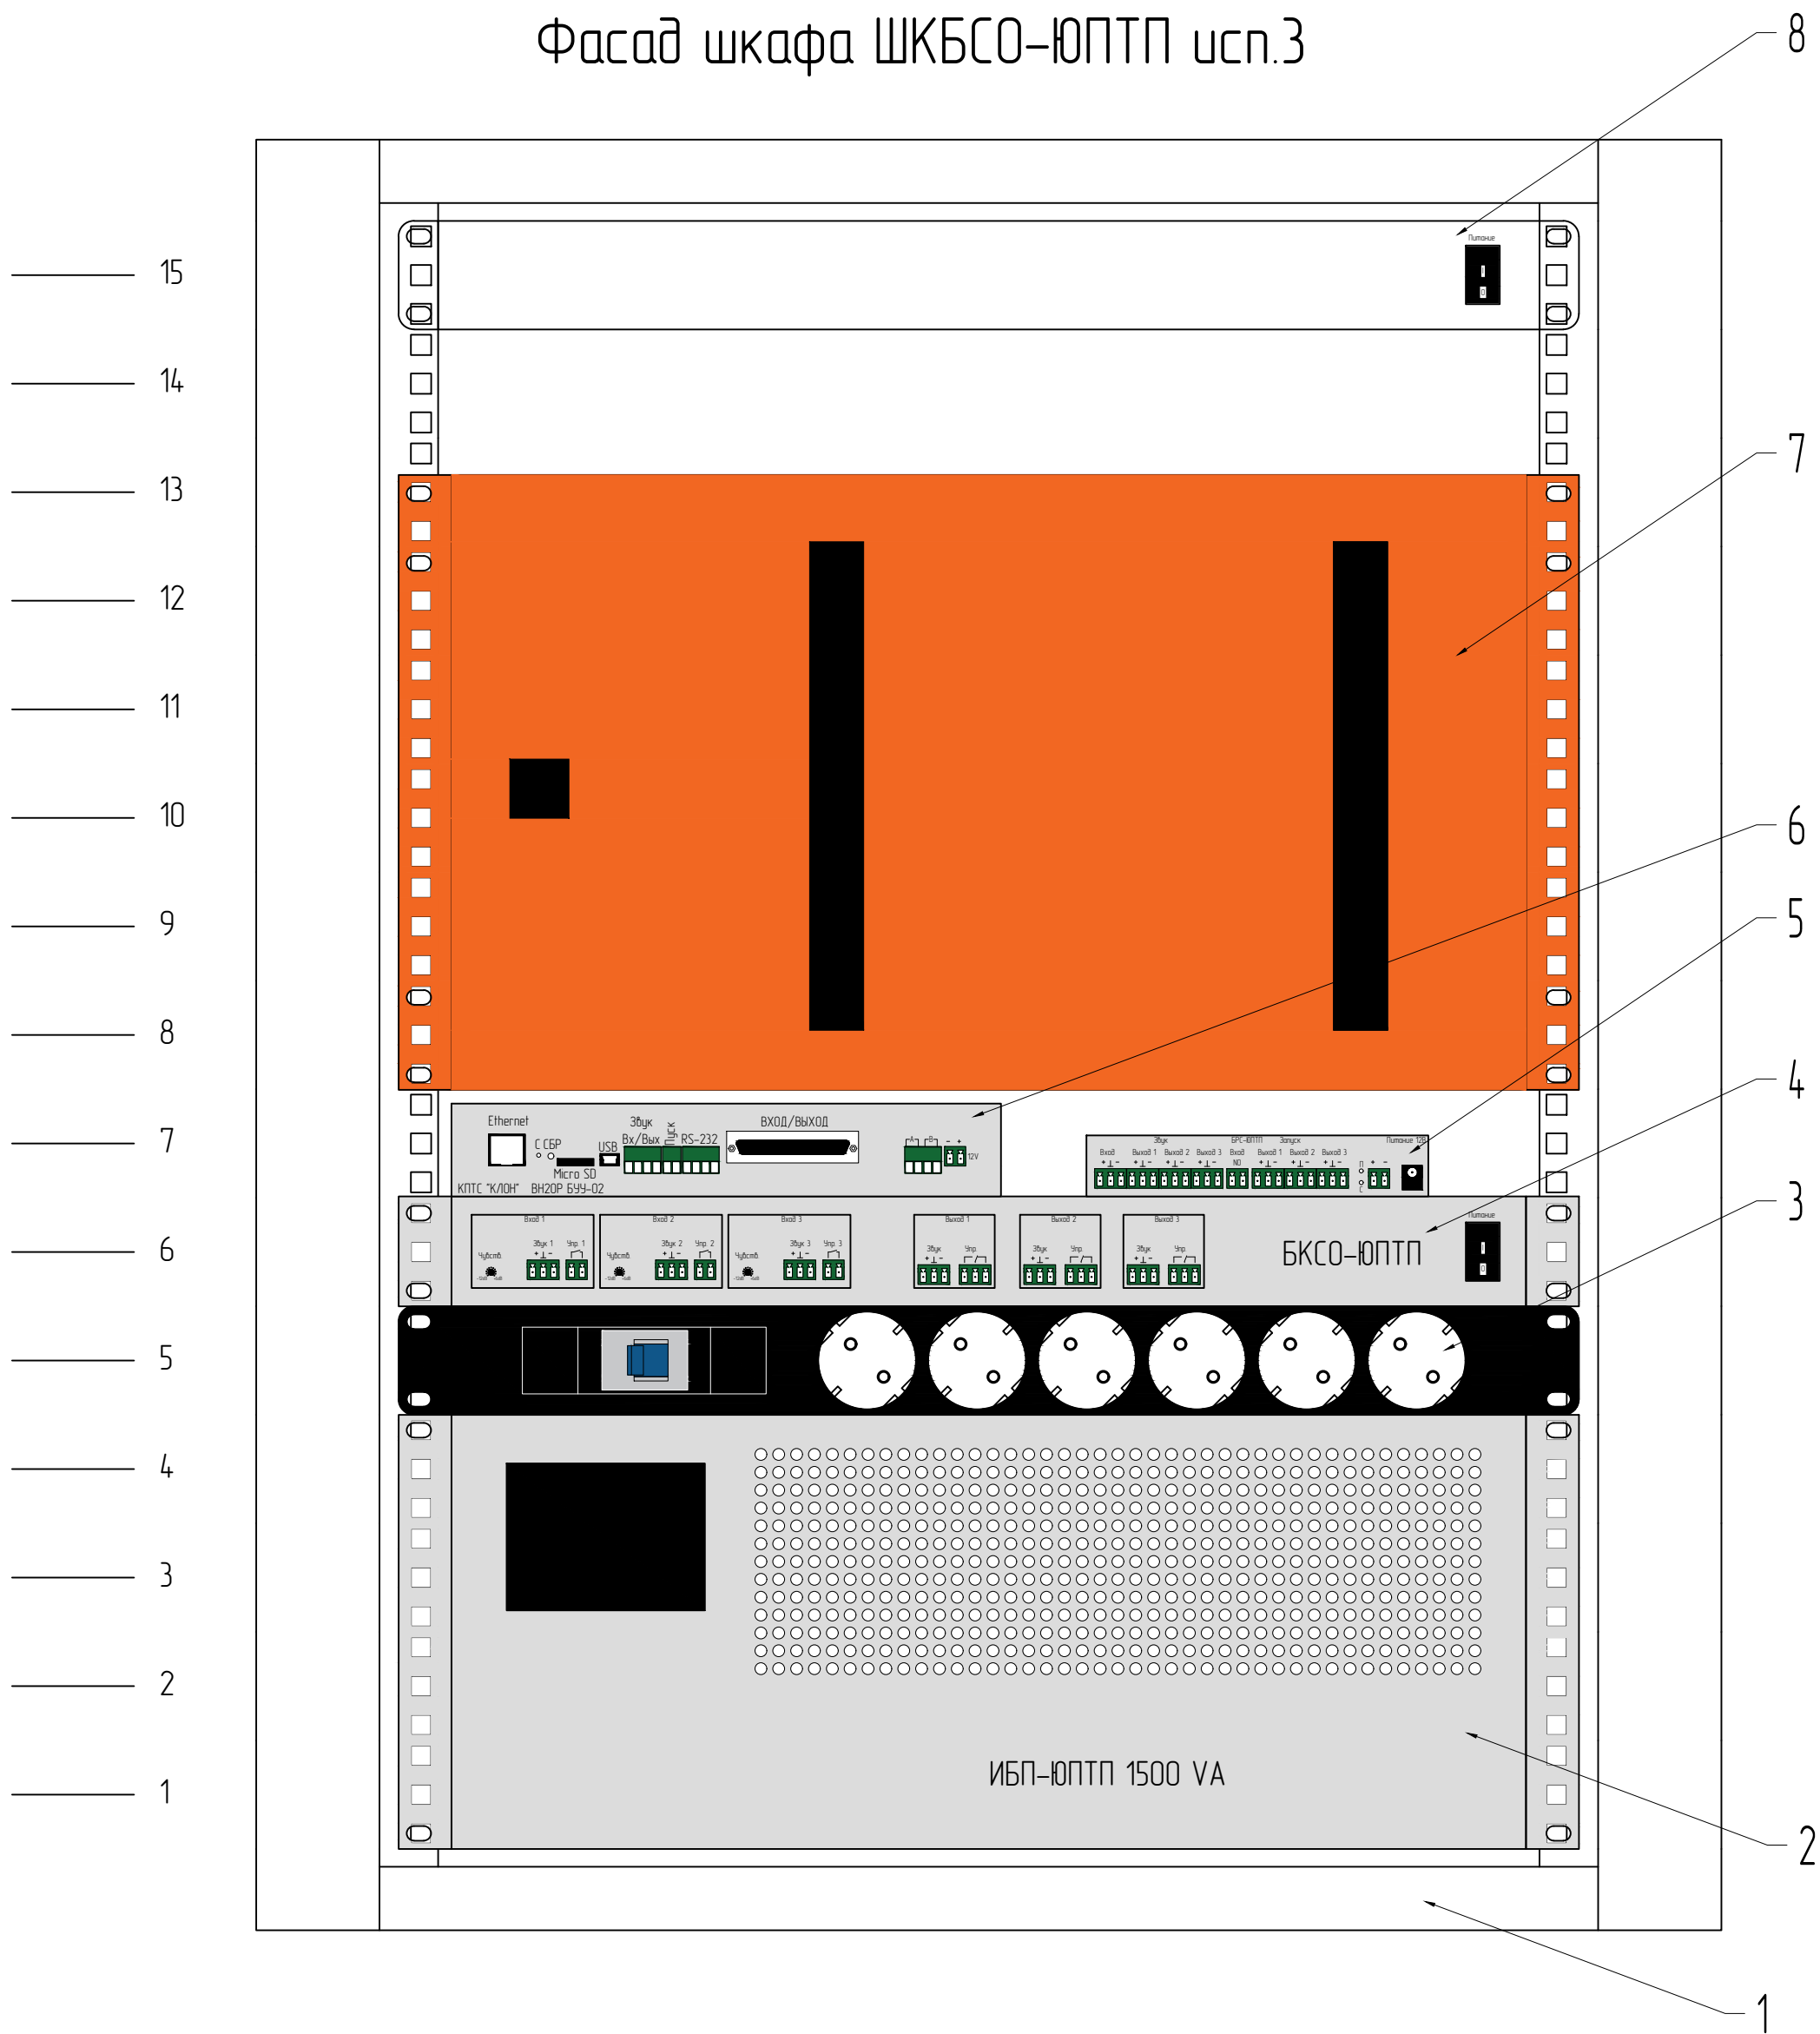

- 1) Шкаф настенный 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 1500VA);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Блок коммутации сигналов оповещения (БКСО-ЮПТП);
- 5) \*Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП);
- 6) Блок сопряжения КПТС "КЛОН" ВН2ОР БУУ-02;
- 7) ПАК "Стрелец-мониторинг" с модулем БСМС-VT;
- 8) Вентиляторный модуль с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

Примечания:

- \*БРС-ЮПТП применяется при наличии на объекте более 2х, не коммутированных между собой, стоек СОУЭ (не ниже 3-го типа);
- Применяется при отсутствии на объекте оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"
- Модуль БСМС-VT подключается к оборудованию ПАК "Стрелец-Мониторинг" 2-х проводной линией связи через интерфейс S2;
- Модуль вентиляторный крепится к крышке шкафа.