


Фасад шкафа ШКБСО-ЮПТП исп.4

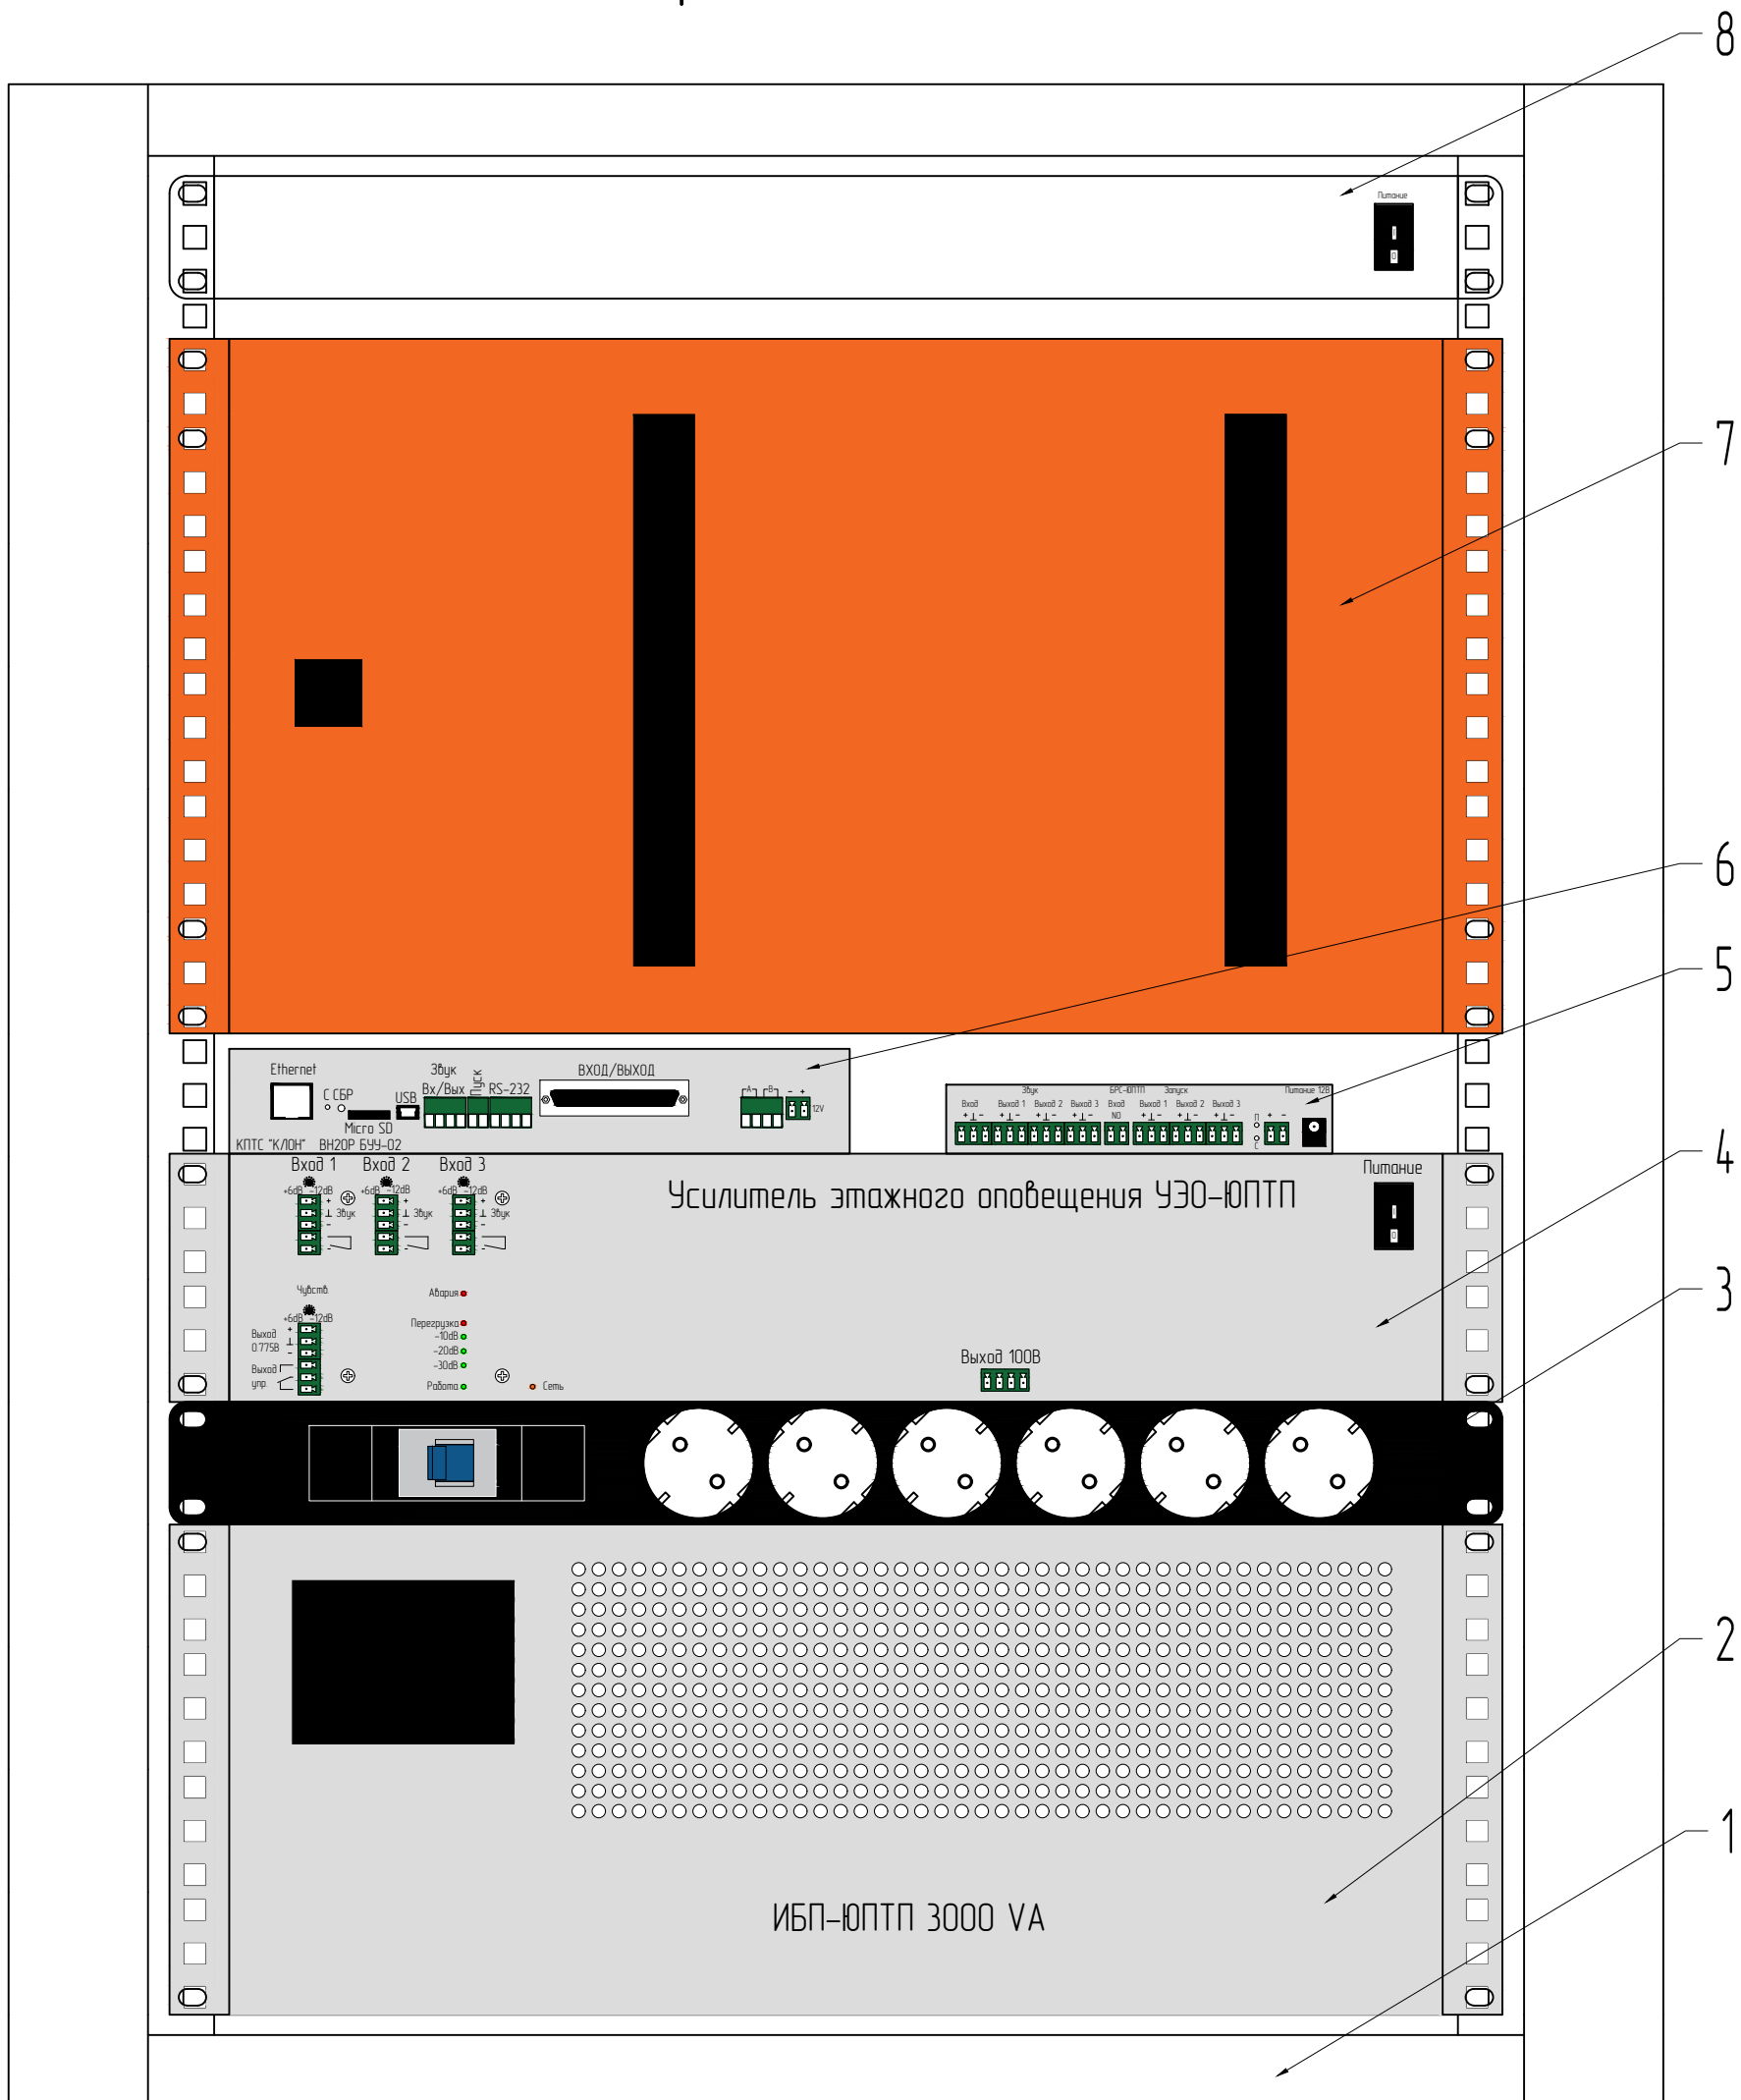

- 1) Шкаф настенный 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 3000ВА);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Усилитель этажного оповещения на 500/800 Вт (УЭО-ЮПТП);
- 5) *Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП);
- 6) Блок сопряжения КПТС "КЛОН" ВН2ОР БУУ-02);
- 7) ПАК "Стрелец-мониторинг" с модулем БСМС-VT;
- 8) Вентиляторный модуль с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

Примечания:

- Применяется при отсутствии на объекте оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг";
- Модуль вентиляторный крепится к крышке шкафа;
- *Применяется при наличии на объекте системы СОУЭ.