


**Фасад телекоммуникационного шкафа ШКБСО-ЮПТП исп. 1  
с блоком акустического оповещения БАО-300(в60м)**

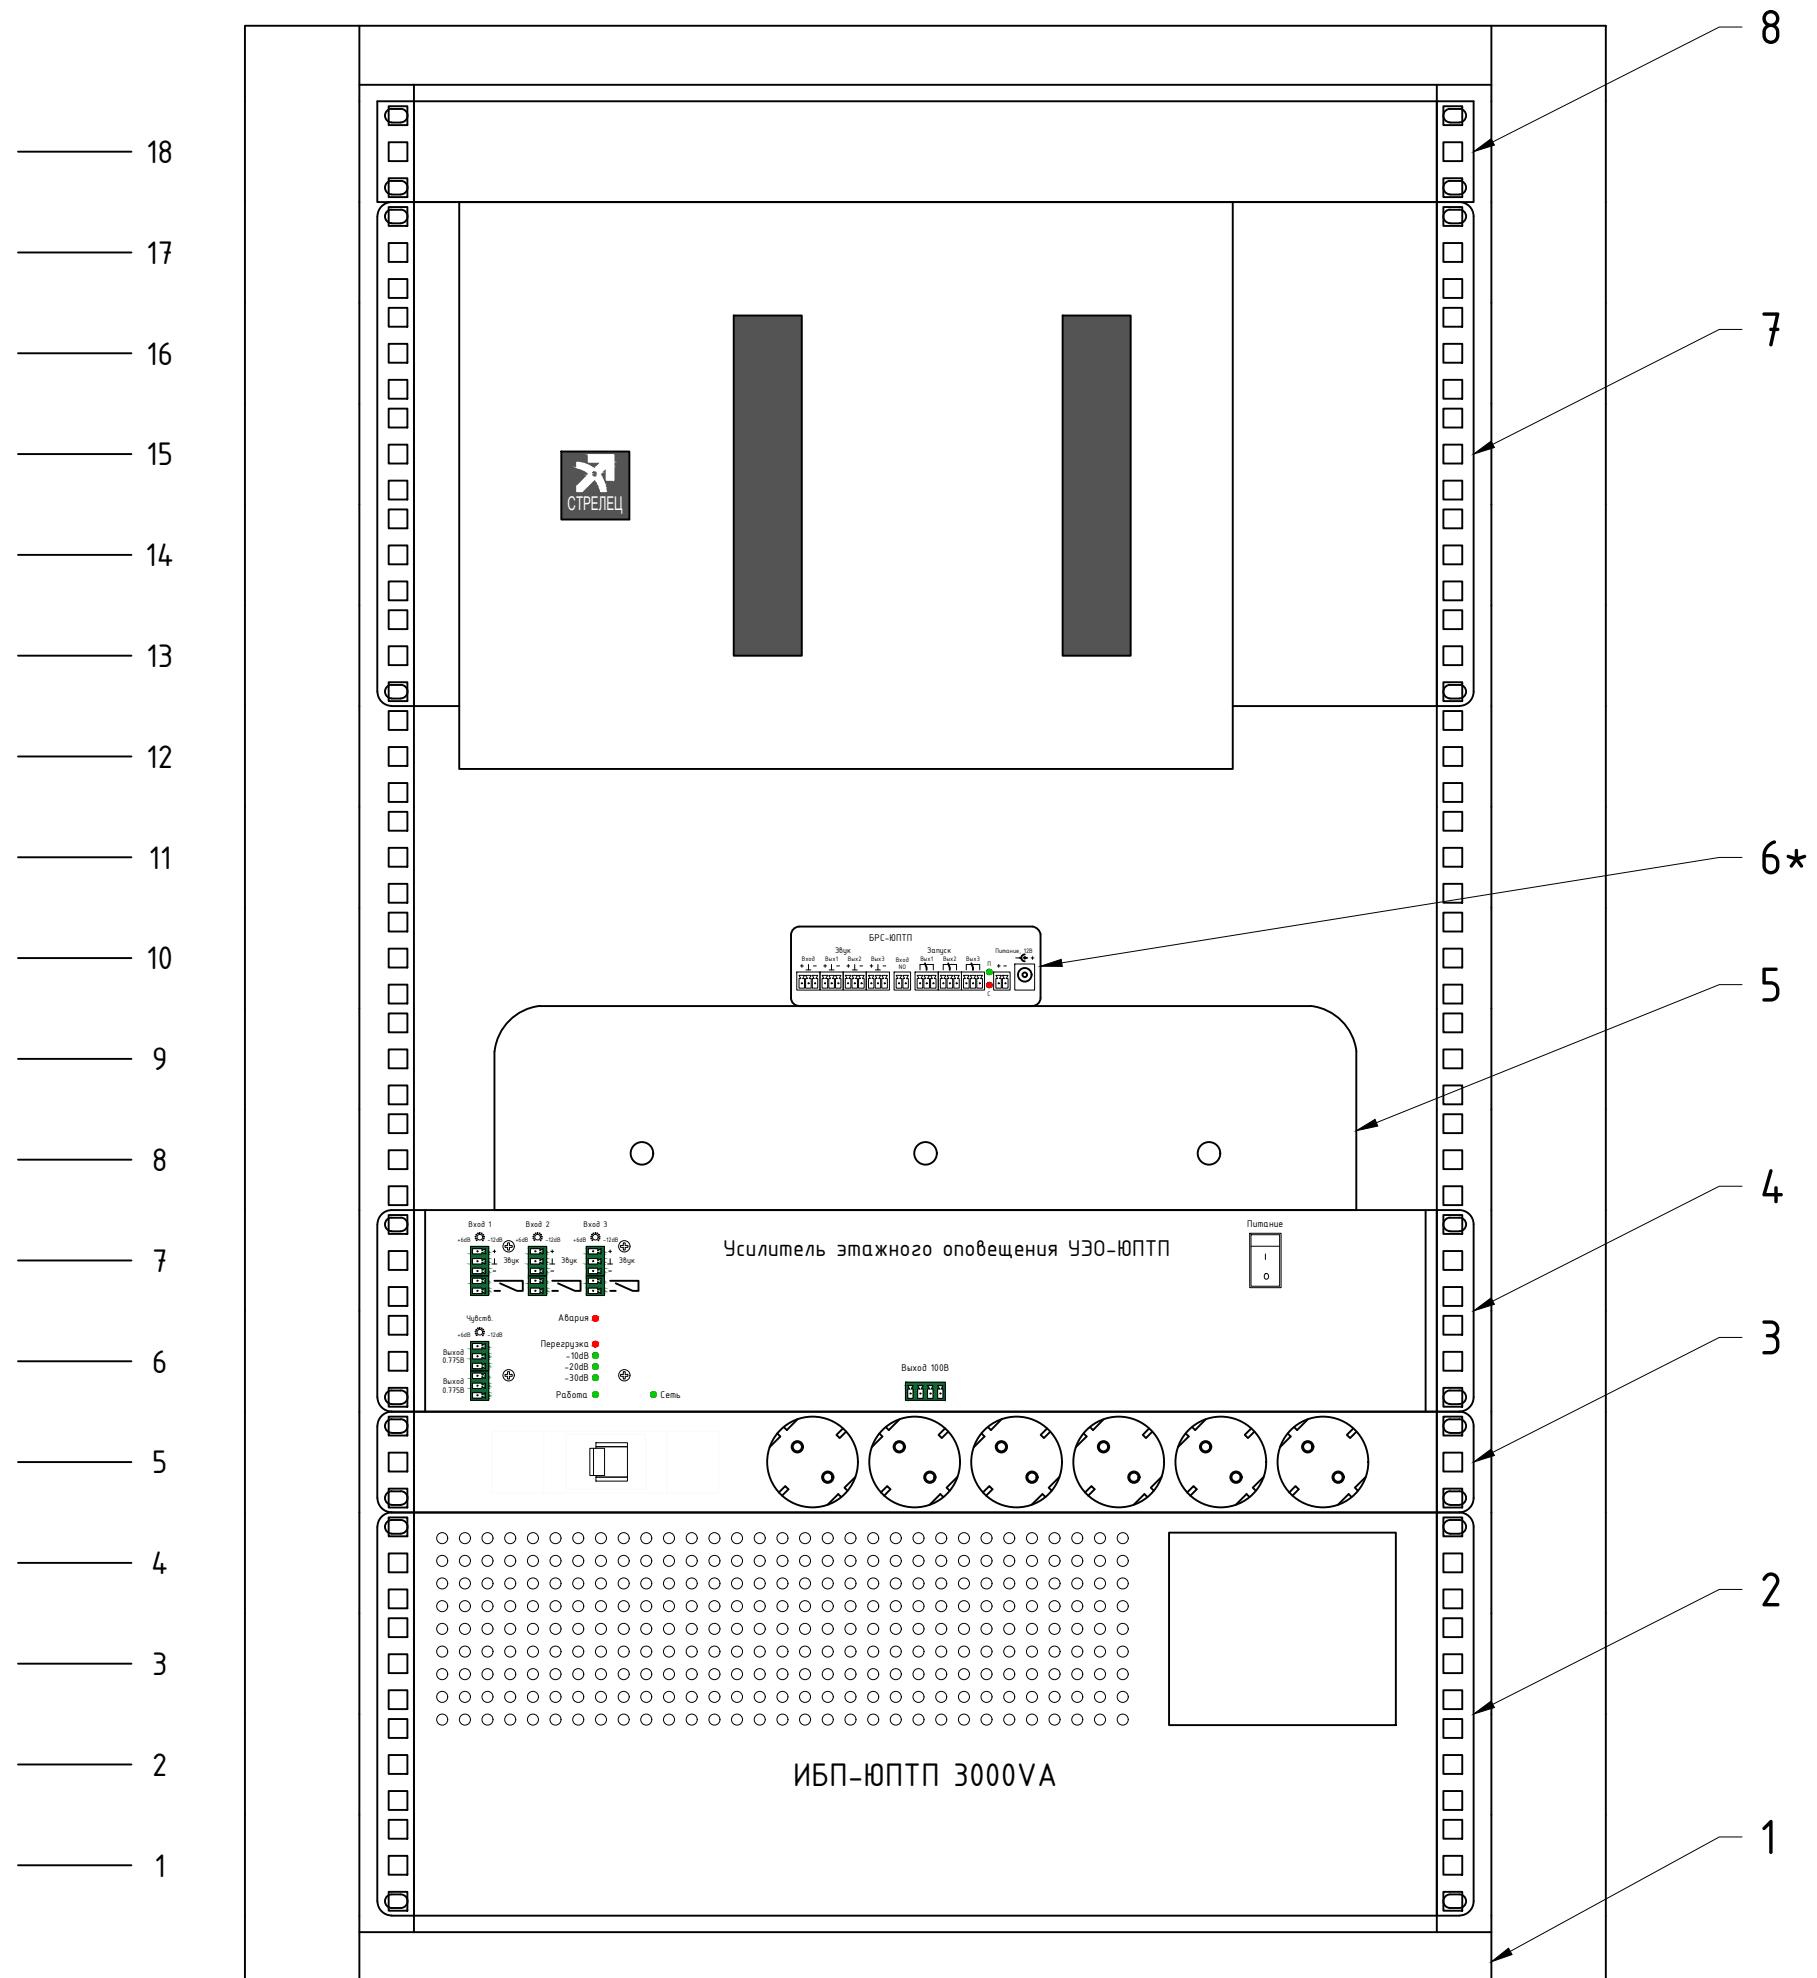

- 1) Шкаф настенный 18U 19";
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 3000VA);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Усилитель этажного оповещения на 500/800 Вт (ЧЭО-ЮПТП);
- 5) Блок акустического оповещения БАО-300(в60м);
- 6) Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП) (оночально, в комплект не входит);
- 7) Модуль управления оповещением БСМС-ВТ исп. К;
- 8) Блок вентиляторов с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Блок вентиляторов крепится к крышке шкафа.
  - Данное исполнение применяется при наличие на объекте объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг".
  - Модуль управления БСМС-ВТ исп. К подключается к объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг" по интерфейсу S2.
- \* Необходимо использовать БРС-ЮПТП при подачи сигналов ГО и ЧС на две и более системы оповещения.