


Фасад телекоммуникационного шкафа ШКСО-ЮПТП исп. 3 с блоком сопряжения П166Ц БУУ-02.

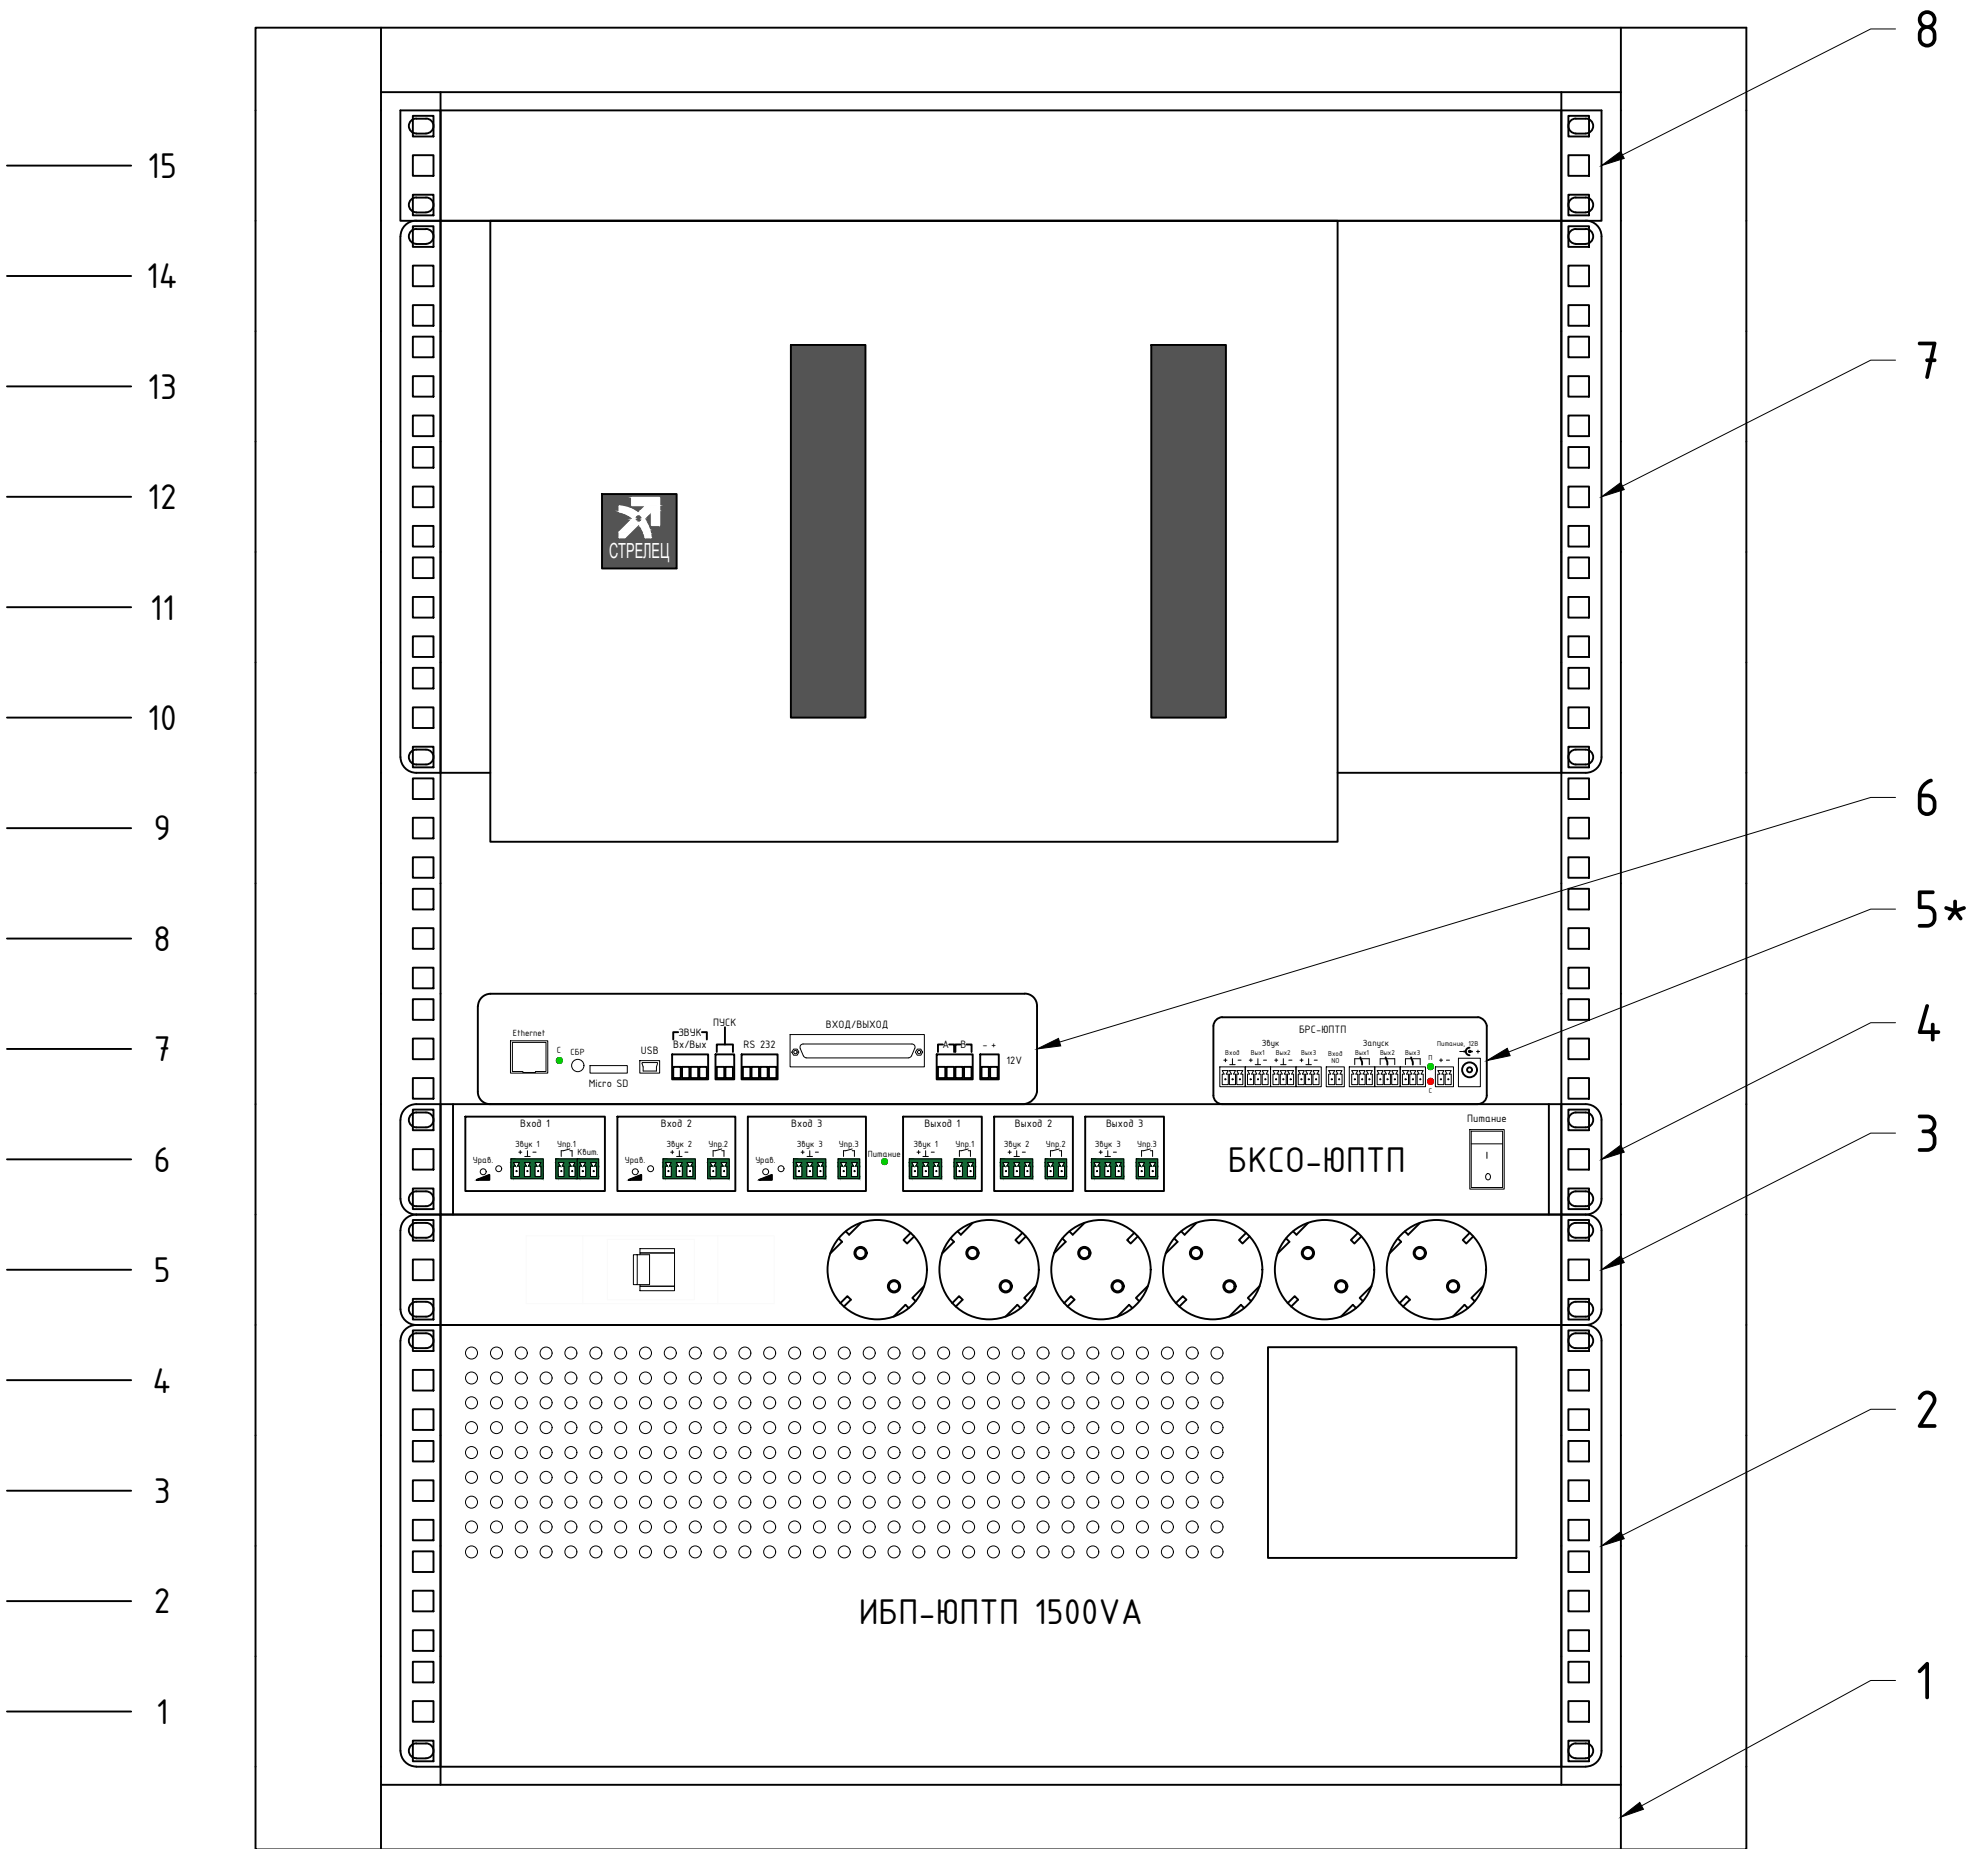

- 1) Шкаф настенный 15U 19", 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 1500VA);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Блок коммутации сигналов оповещения (БКСО-ЮПТП);
- 5) Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП) (опционально, в комплект не входит);
- 6) Блок сопряжения универсальный П166Ц БУУ-02;
- 7) Объектовая станция ПАК "Стрелец-Мониторинг" с модуль управления оповещением БСМС-VT исп. К;
- 8) Блок вентиляторов с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Блок вентиляторов крепится к крышке шкафа.
- Данное исполнение применяется при отсутствии на объекте объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг".
- Модуль управления БСМС-VT исп. К подключается к объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг" по интерфейсу S2.
- * Необходимо использовать БРС-ЮПТП при подачи сигналов ГО и ЧС на четыре и более системы оповещения.