


Фасад телекоммуникационного шкафа ШКБСО-ЮПТП исп. 2.2  
с блоком сопряжения П166Ц БУЧ-02 (или аналог).

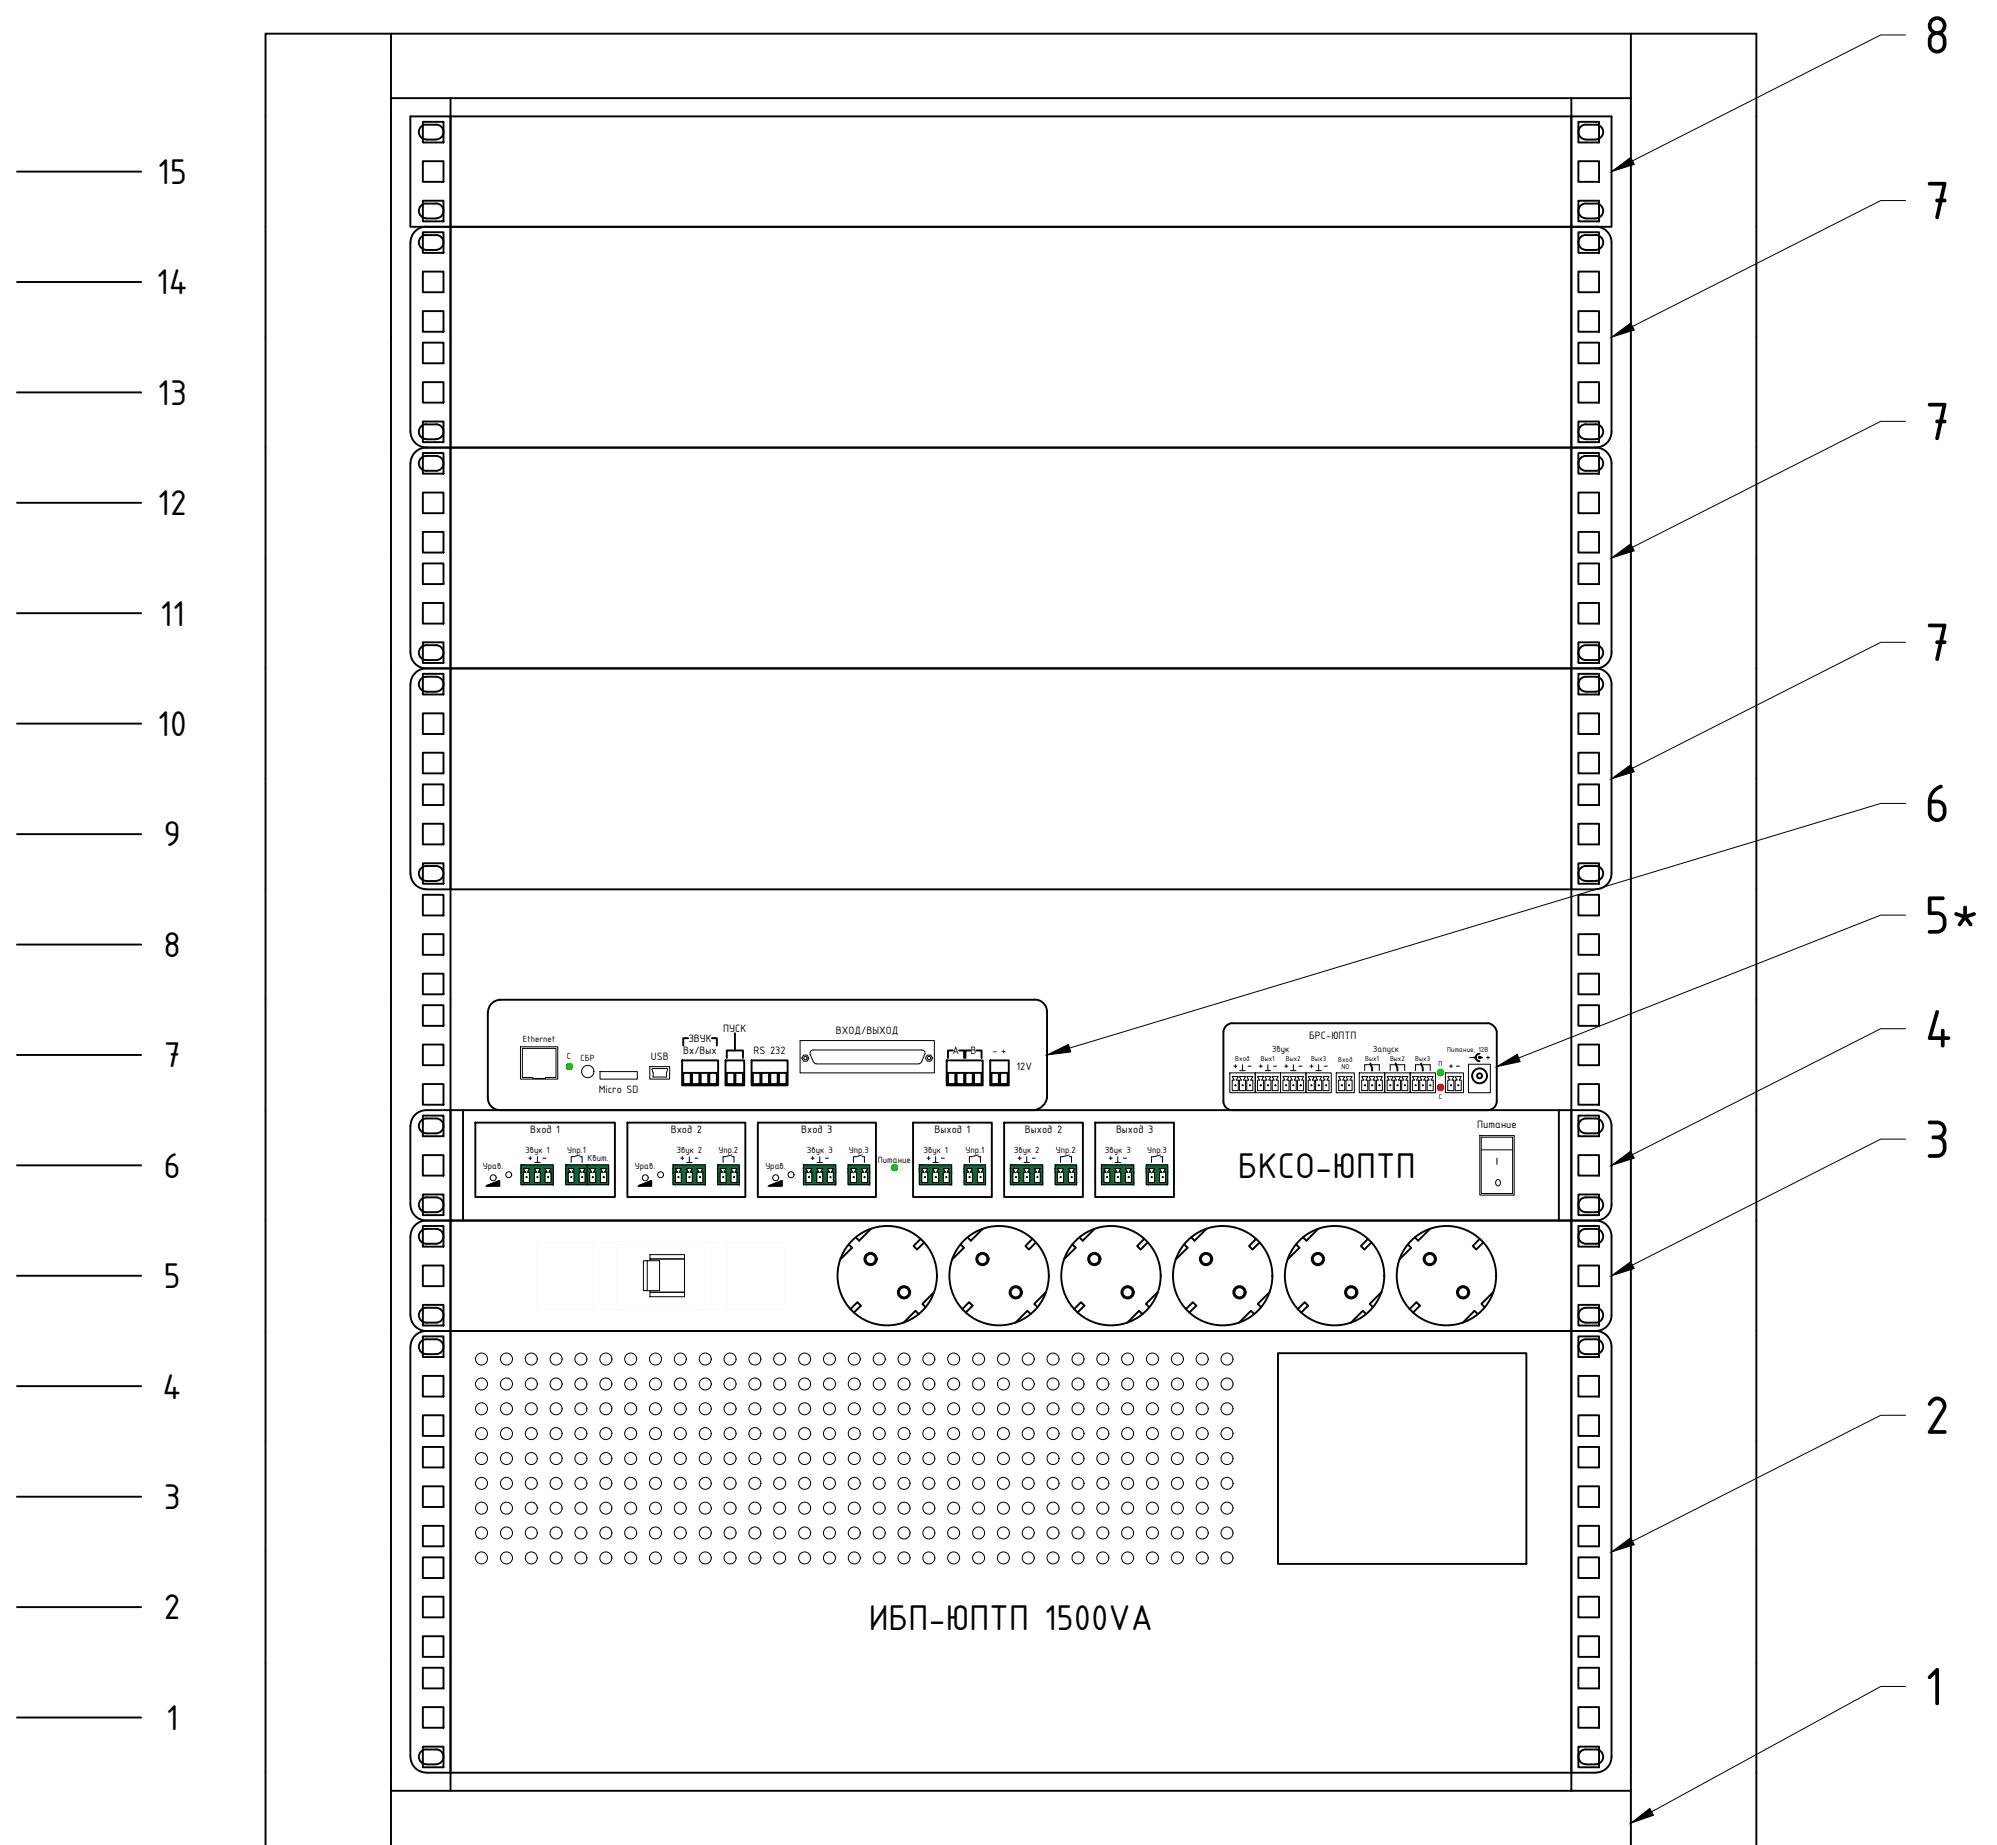

- 1) Шкаф настенный 15U 19", 760x600x600;
- 2) Источник бесперебойного питания (ИБП-ЮПТП 1500VA);
- 3) Модуль электропитания (МЭП);
- 4) Блок коммутации сигналов оповещения (БКСО-ЮПТП);
- 5) Блок распределения сигналов (БРС-ЮПТП) (опционально, в комплект не входит);
- 6) Блок сопряжения универсальный П166Ц БУЧ-02 (или аналог);
- 7) Фальш-панель 2U;
- 8) Блок вентиляторов с терморегулятором (БВ-ЮПТП).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Блок вентиляторов крепится к крышке шкафа.
- \* Необходимо использовать БРС-ЮПТП при подаче сигналов ГО и ЧС на четыре и более системы оповещения.